

## AXING-20 éves energetikai szakeferens jelentés

**Cégnév: Allianz Eiffel Square Kft.**

**Időszak: 2023**

### Általános tudnivalók az AXING-20 éves energetikai szakreferens jelentésről:

A jelentés a Allianz Eiffel Square Kft. 2023 évi energia felhasználási adatainak összefoglalása, amelyet az Axing Kft készít ügyfelei számára. A jelentés a rendszeresen elkészített havi jelentések összesítése, és az energetikai, energia hatékonysági adatok, információk, statisztikák vonatkozásában kínál rendszerezett áttekintést.

A jelentés kiadása összhangban van az alábbi jogszabályokban, illetve azokhoz készített kiegészítő adatforrásokban foglalt rendelkezésekkel:

- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
- 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
- MEKH\_ENHAT\_VALLALAT abev nyomtatványkitöltő rendszer, kitöltési útmutató
- MEKH Energhatékony GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

A jelentés a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet és az Axing Kft. között létrejött „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS energetikai szakreferensi tevékenység ellátására” dokumentum alapján készült és az abban foglalt energia hatékonysággal kapcsolatos feladatainak teljesítésére szolgál.

A jelentés szerzői jogainak tulajdonosa az Axing Kft, aki kifejezetten tiltja a dokumentum egészének, formátumának, egyes részeinek szerzői engedély nélküli olyan felhasználását, ami a szerző feltüntetése nélkül történik. A jelentés egyedi példányának felhasználói joga a konkrét Axing Kft-vel szerződött gazdálkodó szervezettel, amely címzettje a jelentésnek.

A jelentés adattartalmát a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet tulajdonát képező energia fogyasztási és energia költség adatok képezik, amelyek rendszeres elektronikus adatcsere, vagy egyedi adatszolgáltatás útján kerültek az AXING-20 rendszerbe. Az adatok összesítésének szabályait a MEKH energia hatékonysággal kapcsolatos adatszolgáltatások rendjét meghatározó elnöki rendeletei határozzák meg.

A jogszabályokban előírt minimum követelmények teljesítése mellett az Axing Kft. törekszik arra, hogy a jelentés tartalma elősegítse a gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát, az energia felhasználásának csökkentését. A gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát jelentősen befolyásolja a munkavállalók, illetve más érintettek szemlélete, hozzáállása. A jelentés kifüggesztése, illetve az érintettek részére történő eljuttatása az érintettek energia felhasználással, energia költségekkel, illetve energia hatékonysággal kapcsolatos ismereteit bővíti, a gazdálkodó szervezeten belüli szemléletformálási intézkedésnek minősül.

A jelentés tartalmát az Axing Kft. folyamatosan fejleszti, és szívesen veszi a jelentéssel kapcsolatos visszajelzéseket, kéréseket, észrevételeket a [kapcsolat@axing.hu](mailto:kapcsolat@axing.hu) e-mail címen.



**Energiafogyasztási adatok:**

**Cégnév: Allianz Eiffel Square Kft.**

**Időszak: 2023**




energiahordozó	mértékegység	épület	tevékenység	szállítás	összesen	végző energia [kWh]	CO2 kibocsátás [ton]
villamos energia	kWh	1 279 512	0	0	1 279 512	1 279 511.52	467.02
földgáz	Nm3	99 631	0	0	99 631	1 048 716.20	212.89
						<b>2 328 227.72</b>	<b>679.91</b>

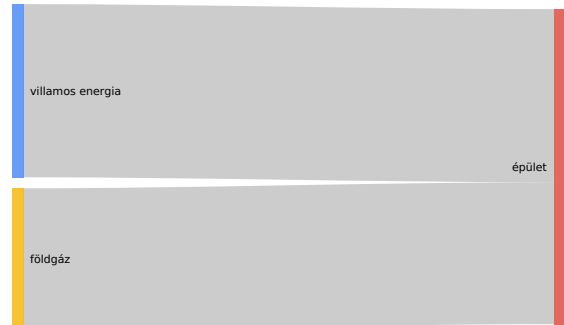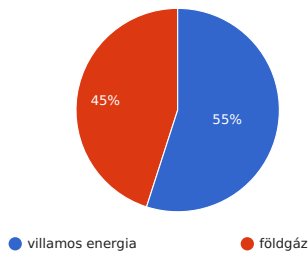végző energia



**CO2 kibocsátással kapcsolatos információk:**

Az éves energia felhasználásból származó összesített CO2 kibocsátás: **679.91** tonna, amely mennyiség ugyanannyi kibocsátásnak felel meg, mint:

személyautóval megtett út	tengerentúli repülőút	azonos mennyiséget elnyelő erdőterület
		
<b>3 399 555 km</b>	<b>453 db</b>	<b>1 619 ha</b>


## Végsőenergia-fogyasztás éves alakulása [MWh]:

A "végsőenergia-fogyasztás" a végfelhasználók (ipar, közlekedés, háztartások, szolgáltatások és a mezőgazdaság) számára szolgáltatott, az általuk ténylegesen felhasznált energia mennyiségét jelöli.

Cégnév: Allianz Eiffel Square Kft.

Időszak: 2023

energia-hordozó	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	Összesen
villamos energia	85,36	71,23	61,27	72,18	102,64	135,54	196,73	169,22	133,68	86,58	78,74	86,34	1 279,51
földgáz	225,61	186,98	115,63	70,17	3,23	0,00	0,32	0,00	0,00	17,99	150,85	277,94	1 048,72
<b>Összesen</b>	<b>310,97</b>	<b>258,22</b>	<b>176,89</b>	<b>142,35</b>	<b>105,87</b>	<b>135,54</b>	<b>197,04</b>	<b>169,22</b>	<b>133,68</b>	<b>104,57</b>	<b>229,58</b>	<b>364,28</b>	<b>2 328,23</b>

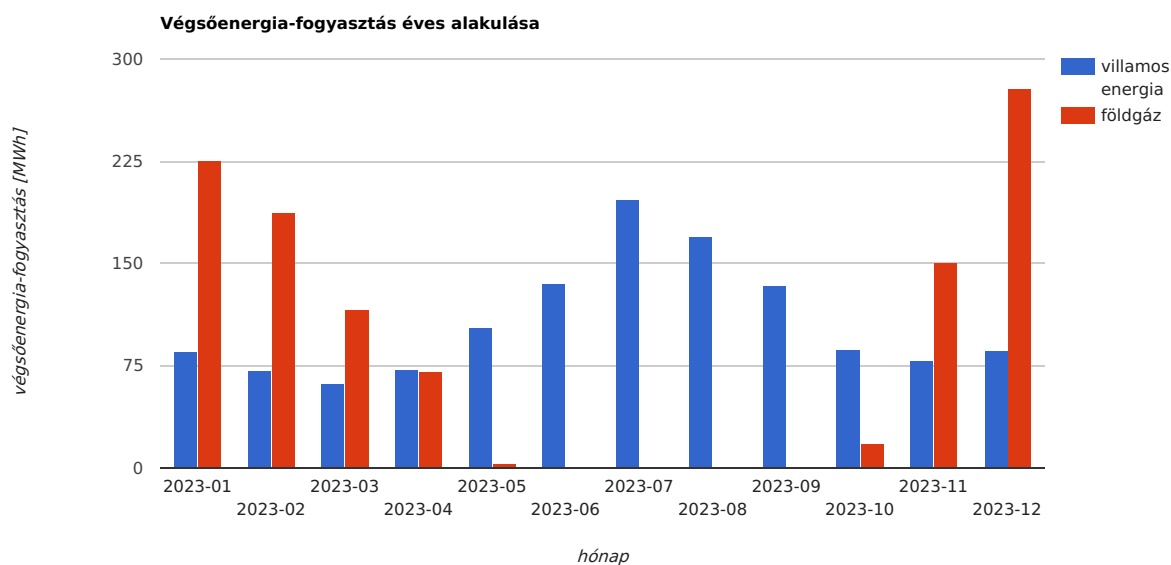


**Energiafelhasználás telephelyenként:**

**Cégnév: Allianz Eiffel Square Kft.**


**Időszak: 2023**

név	cím	villamos energia [kWh]	földgáz [Nm3]	távhő [MJ]	egyéb energiahordozók [MWh]	végző energia [MWh]	CO2 kibocsátás [ton]
Eiffel Tér Irodaház	Budapest Podmaniczky utca 24	1 279 512	99 631	0	0	2 328,23	679,91
<b>Összesen</b>		<b>1 279 512</b>	<b>99 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 328</b>	<b>680</b>

**Energiafelhasználás telephelyenként:**

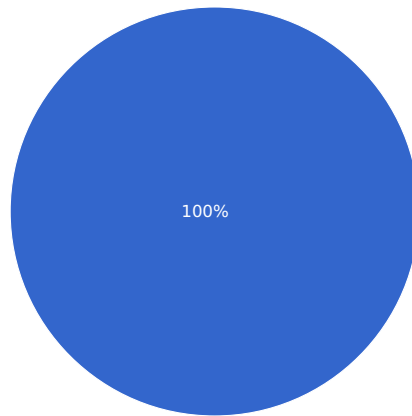

● Eiffel Tér Irodaház

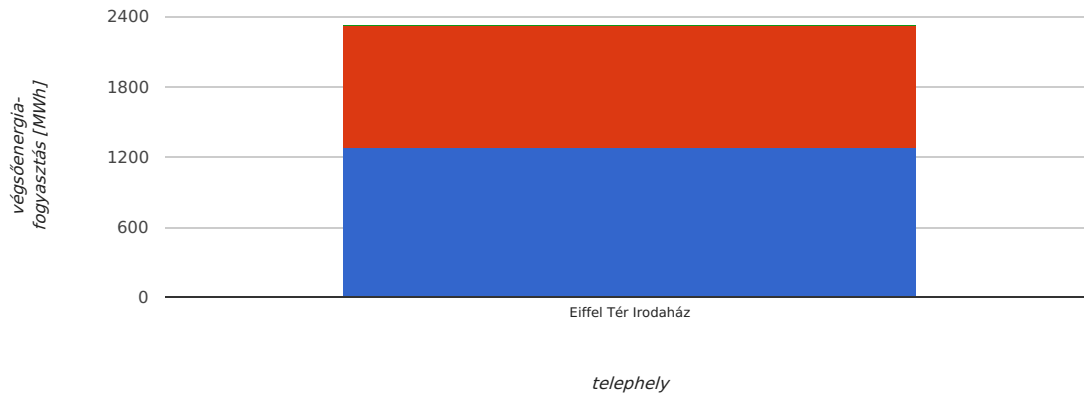

■ villamos energia ■ földgáz ■ távhő ■ egyéb energia

**Megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésekkel elért energiamegtakarítás**


**Tárgyévben megvalósult intézkedések**

intézkedés	üzembe helyezés	telephely	érintett műszaki rendszer	elért éves energiamegtakarítás	mértékegység	energiamegtakarítás aránya a cég teljes energiafelhasználásához képest
Okos termosztátok telepítése	2023-12-07	Eiffel Tér Irodaház	BMS	43 210,00	kWh	1.856%
Irodaterületek LED-esítése	2023-12-11	Eiffel Tér Irodaház	Világítás	63 941,00	kWh	2.746%
<b>Összesen</b>				<b>107 151</b>	<b>kWh</b>	<b>4.602%</b>


**Korábbi intézkedések hatása**

intézkedés	üzembe helyezés	telephely	érintett műszaki rendszer	elért éves energiamegtakarítás	mértékegység	energiamegtakarítás aránya a cég teljes energiafelhasználásához képest
Szökőkút világítás LED-esítése	2020-10-30	Eiffel Tér Irodaház	világítási rendszer	11 519,00	kWh	0.495%
Lift kabinok világításának LED-esítése	2020-11-15	Eiffel Tér Irodaház	világítási rendszer	10 864,00	kWh	0.467%
Szenzor vezérelt garázs világítás	2020-12-15	Eiffel Tér Irodaház	világítási rendszer	24 581,00	kWh	1.056%
BMS rendszer telepítése	2021-09-01	Eiffel Tér Irodaház	Épületgépészet	55 656,00	kWh	2.390%
Világítás korszerűsítés	2021-10-06	Eiffel Tér Irodaház	Világítás	181 417,00	kWh	7.792%
Okos termosztátok telepítése	2022-09-01	Eiffel Tér Irodaház	BMS	56 565,00	kWh	2.430%
Meteoviva által vezérelt gépészeti egységek (Kazán AHU Chiller)	2022-12-01	Eiffel Tér Irodaház	BMS	398 461,42	kWh	17.114%
<b>Összesen</b>				<b>739 063</b>	<b>kWh</b>	<b>31.744%</b>

**Diagram az elért energiamegtakarításokról:**

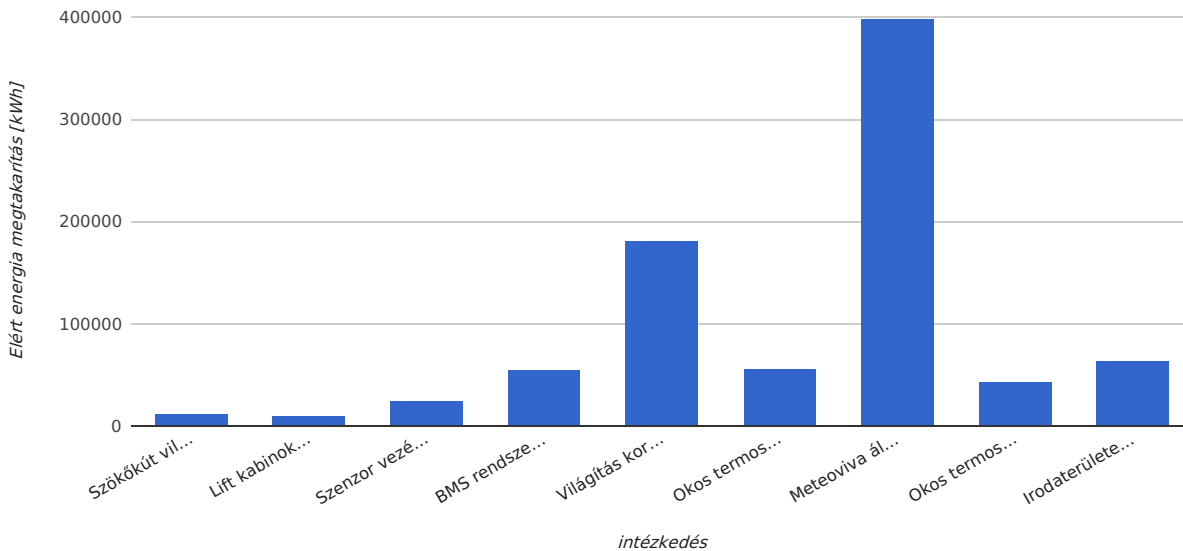

**Diagram az elért energiacsökkenés arányáról:**

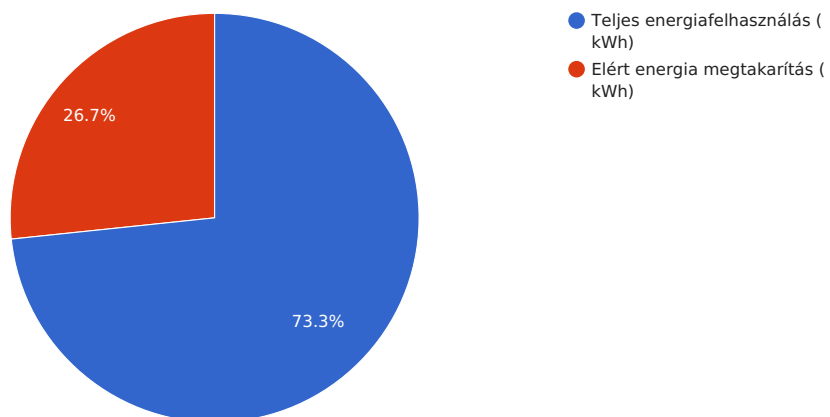




**Intézkedések által elért CO2 csökkenés**

intézkedés	elért éves energiamegtakarítás	mértékegység	CO2 csökkenés	mértékegység
Okos termosztátok telepítése	43 210,00	kWh	15,7717	tonna
Irodaterületek LED-esítése	63 941,00	kWh	23,3385	tonna
Szökőkút világítás LED-esítése	11 519,00	kWh	4,2044	tonna
Lift kabinok világításának LED-esítése	10 864,00	kWh	3,9654	tonna
Szenzor vezérelt garázs világítás	24 581,00	kWh	8,9721	tonna
BMS rendszer telepítése	55 656,00	kWh	20,3144	tonna
Világítás korszerűsítés	181 417,00	kWh	66,2172	tonna
Okos termosztátok telepítése	56 565,00	kWh	20,6462	tonna
Meteoviva által vezérelt gépészeti egységek (Kazán AHU Chiller)	398 461,42	kWh	80,8877	tonna
<b>Összesen</b>	<b>846 214</b>	<b>kWh</b>	<b>244,3175</b>	<b>tonna</b>

**CO2 csökkenéssel kapcsolatos információk**

Az elért energiafogyasztás csökkenésből származó CO2 kibocsátás csökkenés **244.32** tonna, amely mennyiség ugyanannyi kibocsátásnak felel meg, mint:

személyautóval megtett út	tengerentúli repülőút	azonos mennyiséget elnyelő erdőterület
		
<b>1 221 588 km</b>	<b>163 db</b>	<b>582 ha</b>

**Cégnév: Allianz Eiffel Square Kft.****Időszak: 2023****Villamosenergia almérők és mért fogyasztások:**

1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletben előírja az almérő telepítési kötelezettséget a szakreferens igénybevételére kötelező szervezetek számára.

A fenti rendelet az alábbi telepítési pontokat írja elő:

2021.01.01.-ig

- 100kW-nál magasabb névleges teljesítményű önálló villamos berendezésekre, ha a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje meghaladja a 2000 üzemóra/évet
- 150kW-nál magasabb névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések, ha a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje meghaladja a 2000 üzemóra/évet

2023.01.01-ig

- 50kW-nál magasabb névleges teljesítményű önálló villamos berendezésekre, ha a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje meghaladja az 1000 üzemóra/évet
- 70kW-nál magasabb névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések, ha a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje meghaladja az 1000 üzemóra/évet
- 100kW-nál magasabb egyidejű teljesítményű, egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések elé figyelmen kívül hagyva azokat a berendezéseket, amelyek a tárgyévet megelőző 3 évben az üzemideje nem haladja meg az 1000 üzemóra/évet

Telepítési terv elkészíthető: <https://almero.axing.hu>

**A kötelezettség teljesítése érdekében kérjük mielőbb vegye fel a kapcsolatot az Axing Kft-vel a [kapcsolat@axing.hu](mailto:kapcsolat@axing.hu) e-mail címen.**